Rotação/Regulação de condutores existentes	Troço a manter
AA70mm2 / 8,0kgf/mm2	

CARACTERÍSTICAS Troço a manter	CABOS CONDUTORES	CABOS DE GUARDA	FIXAÇÃO DE CONDUTORES	ISOLADORES QUANTIDADE POR CADEIA	ISOLADORES TIPO
MATERIAL	AL-AÇO		R-Rígida simples		
			RD-Rígida dupla		
Sn(mm2)	70		S-Suspensão Simples	3	U70BS
d(mm.)	10,98		SR-Suspensão simples reforçada	3	U100BLP
t max (Kg/mm2)	8.0		SHR-Suspensão simples com Haste	3	U100BLP
			A-Amarração simples	3	U70BS
			AR-Amarração simples reforçada	3	U100BLP
			AHR-Amarração simples reforçada com Haste	3	U100BLP

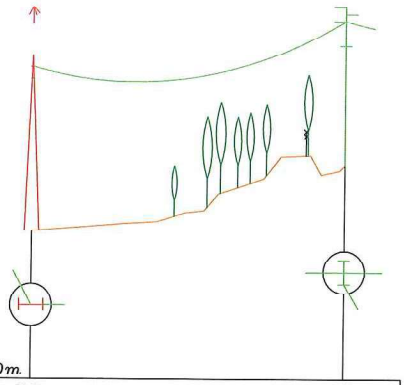

PLANO DE REFERÊNCIA A: 20.00m.			
COTAS DO TERRENO	34.74		41.33
APOIOS: NÚMERO	4		5
APOIOS: TIPO	M5000		400
APOIOS: ALTURA	20		18
APOIOS: TIPO DE ARMAÇÃO	TRF 120 / HDR 80		GAL / HDR
APOIOS: FIXAÇÃO DE CONDUTORES	AR/AR		S/A
APOIOS: DISTÂNCIAS ENTRE APOIOS		157.81	
APOIOS: DISTÂNCIAS À ORIGEM	0.00		157.81
CULTURAS			

ESTRADA

ESTRADA

APOIOS — ALINHAMENTO E ÂNGULO — REFORÇO E FIM DE LINHA

BETÃO

METÁLICO ELÁSTICO

METÁLICO RÍGIDO

A MANTER

A CONSTRUIR

A DESMONTAR

DDN GUARDA-CHUVA

P4	X=43163.26	Y=-280675.58
P5	X=43189.83	Y=-280520.02
PT-TM06/ETRS89		

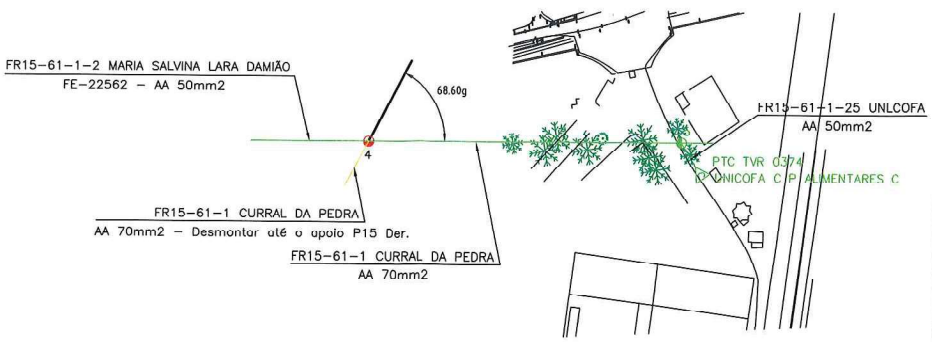

Levantamento ligado à rede geodésica nacional
Coordenadas rectangulares
PT-TM06/ETRS89

2
DEC 184340
Global Avocados, Lda

3
DEC 184343
Global Avocados, Lda

					PROJ.	10/2024	Raphael Jório
					TOP.	07/2024	CME
					DES.	07/2024	GB
					VERIF.		
INDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA

E-REDES Distribuição de Eletricidade

DSAS-ASA AEMT-UEV	FORMATO A3	PERFIL E PLANTA PARCELAR
	OUTPUT Pnn – Inn	LINHA AÉREA A 15 kV FR15-61-1 CURRAL DA PEDRA MODIFICAÇÃO ENTRE OS APOIOS P15 Der.–P5
PLANTA(S) CM 608	ESCALA(S) V=1:500 H=1:2500	Freguesia(s): UF de Tavira (Santa Maria e Santiago) Concelho(s): TAVIRA

SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA	PROCESSO	Nº DESENHO	INDICE
	005317/2023	11420	FE-22561	